

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

3F Electronics Industry Corp.
Qifurui Industry Park, Zhenxing Rd.
Lou Village, Gongming Town
518107 BAOAN DISTRICT, SHENZHEN
Guangdong
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Starkstromleitungen mit verbessertem Verhalten im Brandfall
- Flexible halogenfreie, raucharme Leitungen
mit vernetzter Isolierung


Cables with special fire performance
- Flexible cables with low emission of smoke
with halogen-free crosslinked insulation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

◁VDE▷ oder/or ◁▷⊠▷ oder/or 
schwarz rot
black red

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-3-41 (VDE 0285-525-3-41):2012-01; EN 50525-3-41:2011

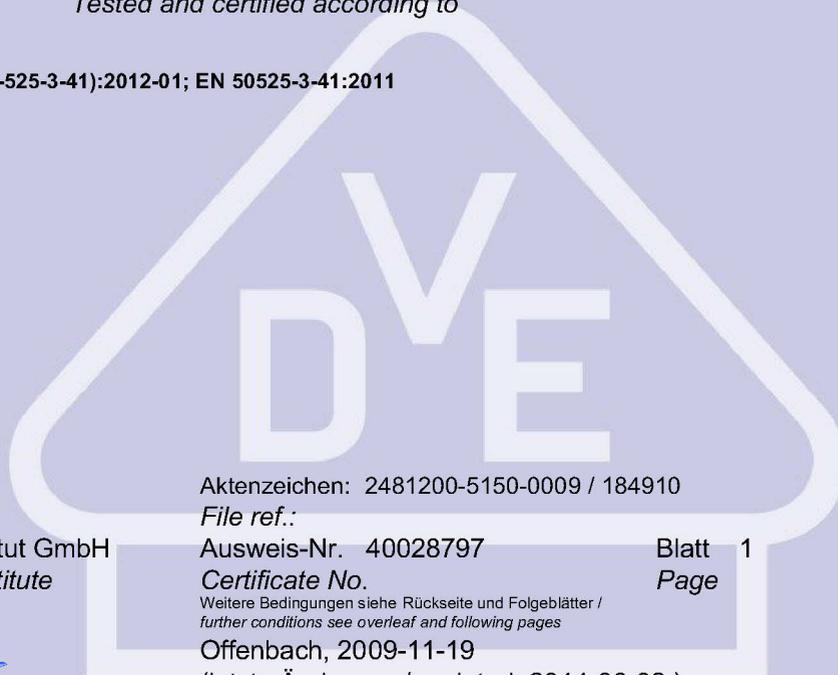

Aktenzeichen: 2481200-5150-0009 / 184910

File ref.:

Ausweis-Nr. 40028797

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2009-11-19

(letzte Änderung / updated 2014-06-02)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification


J. Gutermann

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>